

Pavimentazione	Pavimentazione in conglomerato bituminoso									
Condotta	Tubazione circolare PEAD SN8 DN400									
Pendenza (%)	3.0 ‰									
Caratteristiche Idrauliche	Qpoggia = 44.3 L/s; hu = 9.0 cm; hc = 15.8 cm; vu = 2.72 m/s; vc = 1.08 m/s hu/D = 23.2%; hcd = 45.3% Fr = 3.66		Qmn = 0.4 L/s; hu = 0.8 cm; hc = 1.4 cm; vu = 0.65 m/s; vc = 0.30 m/s hu/D = 2.4%; hcd = 4.1% Fr = 2.77		Qpn = 1.3 L/s; hu = 1.5 cm; hc = 2.6 cm; vu = 0.94 m/s; vc = 0.41 m/s hu/D = 4.3%; hcd = 7.4% Fr = 3.01					
Pozzetto:	☐ - Salto ☐ - Cambio pendenza ☒ - Ispezione ☒ - Confluenza									
Q.Rif. 177.0 m slm										
Picchetti	A	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9 B
Distanze parziali		25.00	25.00	25.00	25.00	22.50	25.00	25.00	25.00	12.20
Distanze progressive	0.00	166.40	190.65	215.65	240.65	265.65	290.65	315.65	340.65	352.85
Quote terreno	160.15									
Quote fondo condotta	160.15	166.40	168.65	167.90	167.15	165.90	165.15	164.40	163.65	162.90


[illegible]

- Profilo condotta - acque miste
- Profilo terreno
- Pozzetti/Canne di ispezione



Realizzazione di un impianto per lo scolmatore di piena e
collettore emissario, nuovi tratti di rete fognaria, monitoraggio
delle acque, miste e raccolta acque bianche.
CUP: J22E25000040006

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

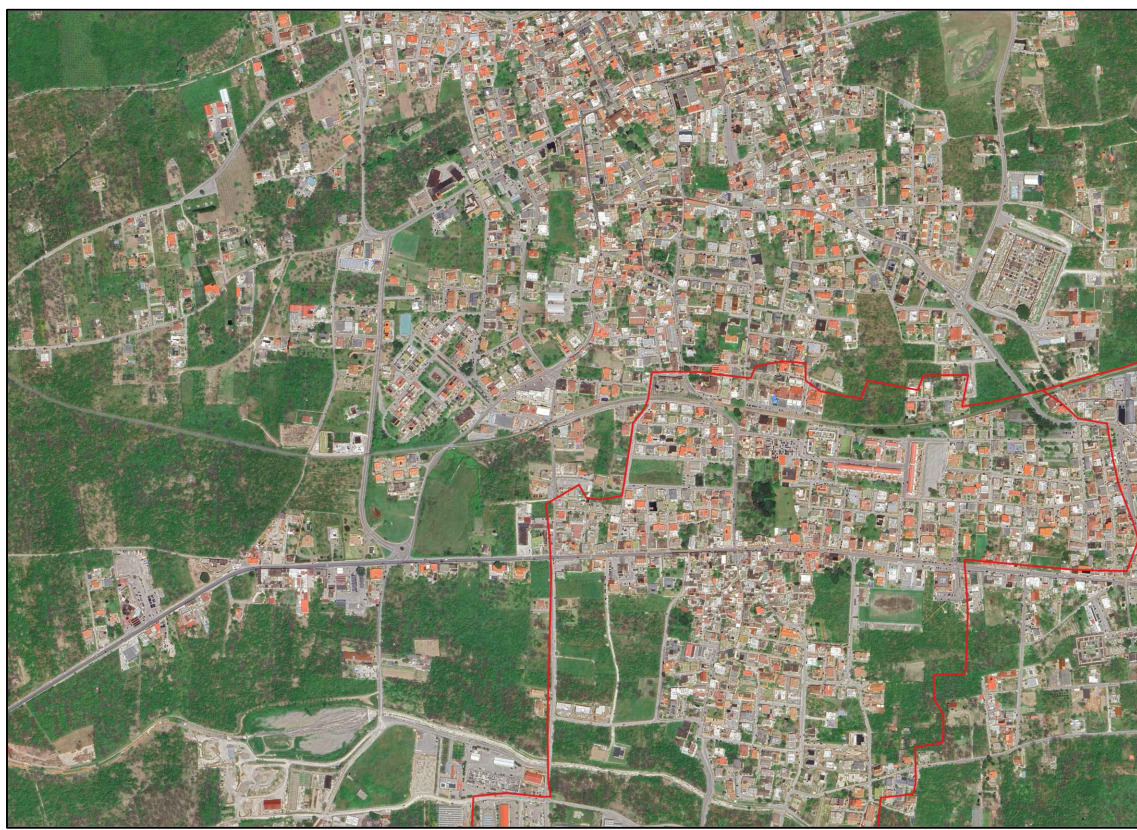

Titolo elaborato Profilo idraulico dei tratti fognari aggiuntivi: tratto A-B, tratto E-F e tratto F'-F'	Elaborato EG.FGN.08
---	------------------------

Redatto da
U.T.C. Avella

Scala : 1:1'000	Data : Giugno 2026
-----------------	--------------------