



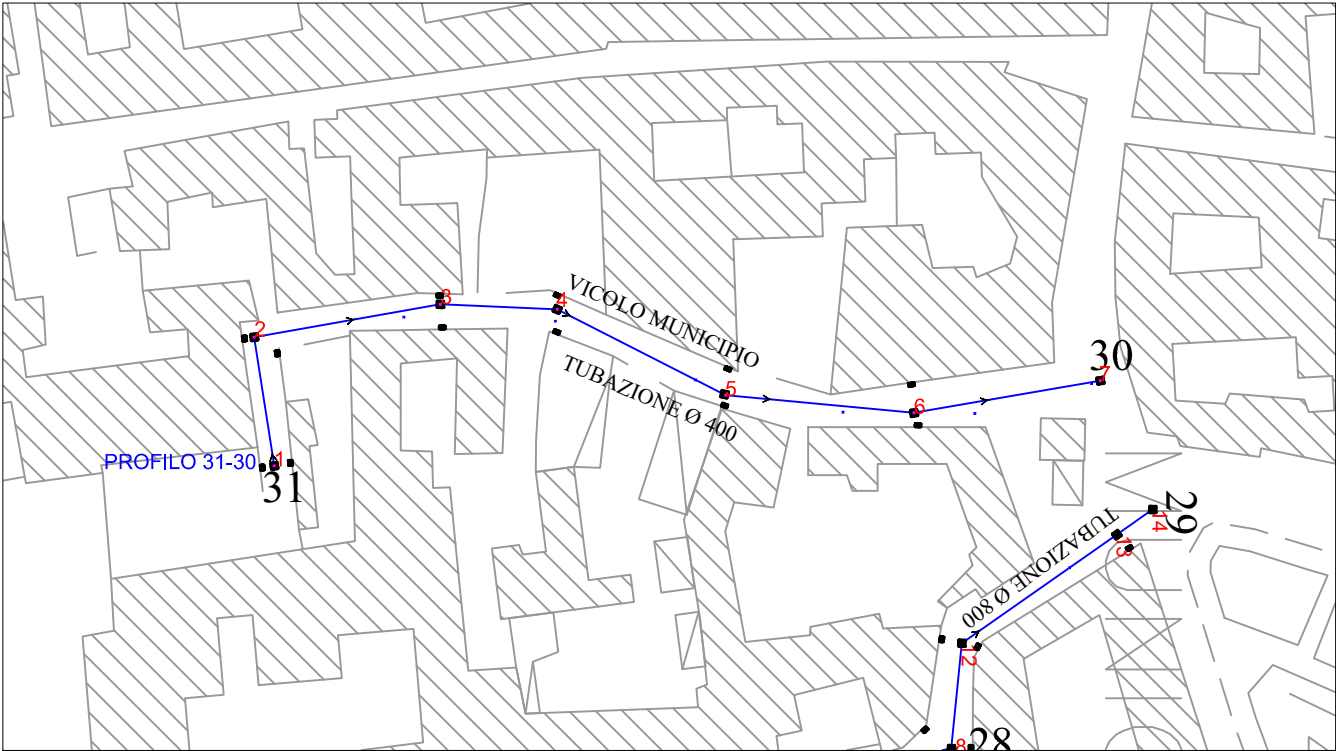

Strada	Vicolo Municipio (Via Pablo Picasso)			
Diametro	DN 400 PVC RIGIDO SN8			
Pendenza Livellette	Diff. di Quota Distanza Pendenza	H=-1.01 L= 42.22 P = -2.4%	H=-0.97 L= 40.48 P = -2.4%	H=-0.60 L= 25.00 P = -2.4%

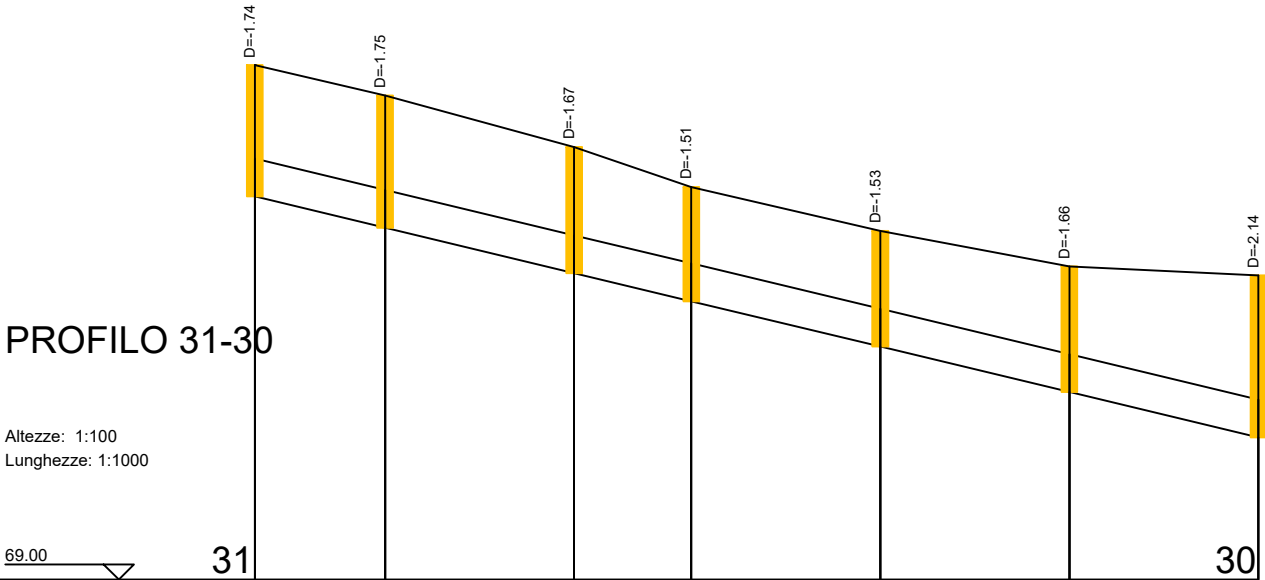

Punti	1	2	3	4	5	6	7
Dist. Parziali		17.22	25.00	15.48	25.00	25.00	25.00
Dist. Progressive	0.00	17.22	42.22	57.70	82.70	107.70	132.70
Quote terreno	+75.80	+75.40	+74.72	+74.19	+73.61	+73.14	+73.02
Quote testa tubo	+74.57	+74.15	+73.55	+73.18	+72.58	+71.98	+71.38
Quote fondo tubo	+74.07	+73.65	+73.05	+72.68	+72.08	+71.48	+70.88

COMMITTENTE:



COMUNE DI ARZANO

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E IDRICO DEL CENTRO STORICO”

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA:



I.A. Consulting s.r.l.

ELABORATO:

EG.04.4

TITOLO:

PLANIMETRIA E PROFILI DI DETTAGLIO RETE FOGNARIA

IDENTIFICAZIONE ELABORATO					DATA	SCALA
ID COMMESSA	FASE	PROG ELAB	PROG SUBELAB	TIPO DOC	REVISIONE	
						Ottobre 2025 1:1000 1:100
ARCHIVIO FILE:						
01	OTT. 2025	ADEGUAMENTO PROGETTO		A.L.	A.L.	R.I.
00	NOV. 2022	EMISSIONE		A.L.	A.L.	R.I.
REV	DATA	DESCRIZIONE		REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO